


BT1. 2 Filtros DH Banco Autom. de Filtros DH com CFP - Rev. 1115,1

Bancos automáticos de Filtros, tipo FHT para distorção harmônica, tipo passivo desintonizados com Correção do Fator de Potência, usando os Filtros da série CD.

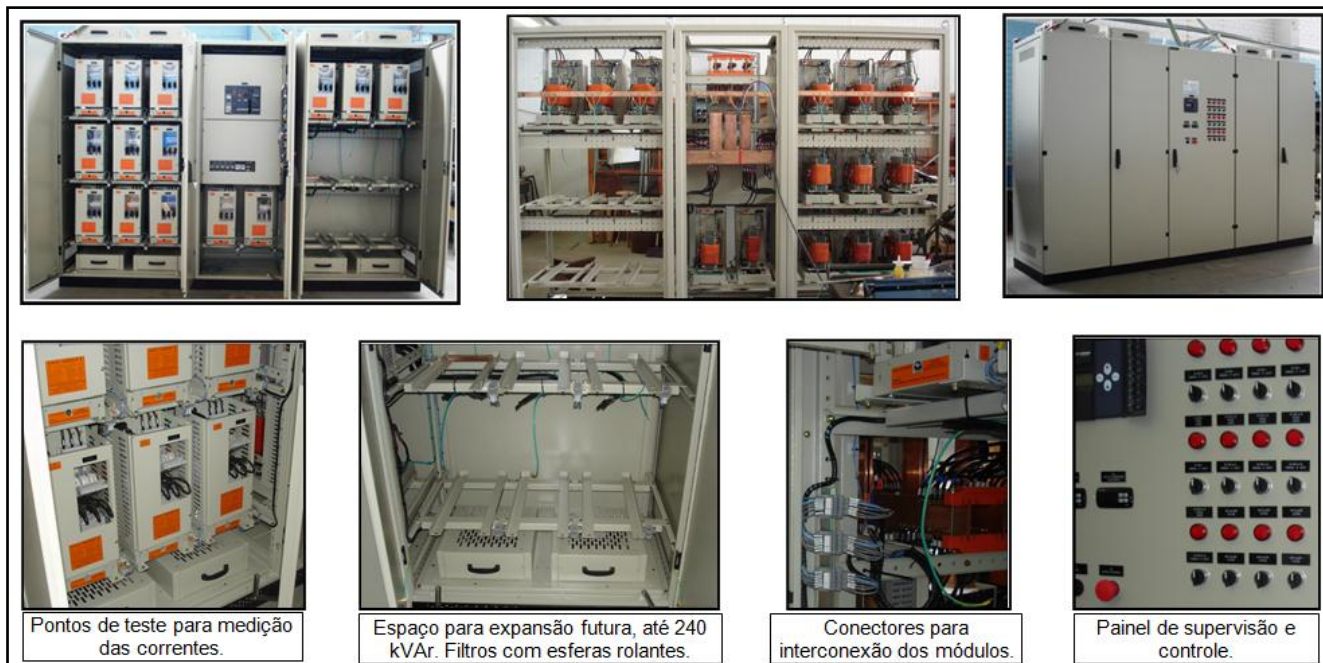

Especificações básicas:

- Tensões nominais da rede: 220 – 380 – 440 – 480 – 525 – 600 Volts são produtos de linha;
- Controle da temperatura: Termostatos para controle dos ventiladores, nos Filtros e no Painel;
- Potências: de 0,1 a 1,4 MVar. Filtros com esferas rolantes, montados sobre trilhos;
- Troca de calor em cada Filtro e no Painel, com gavetas para inspeção dos ventiladores;
- Fator de desintonia, conforme distorção harmônica.

Rev. 1115,1